


КР1006ВИ1


Микросхема представляет собой таймер для формирования импульсов напряжения длительностью $T=1,1RC$ (R и C - внешние времязадающие элементы) от нескольких микросекунд до десятков минут.

Предназначена для применения в стабильных датчиках времени, генераторах импульсов, широтно-импульсных, частотных и фазовых модуляторах, преобразователях напряжения и сигналов, ключевых схемах, исполнительных устройствах в системах управления, контроля и автоматики. Содержит 51 интегральный элемент. Корпус типа 2101.8-1 и 4309.8-А.


Корпус КР1006ВИ1

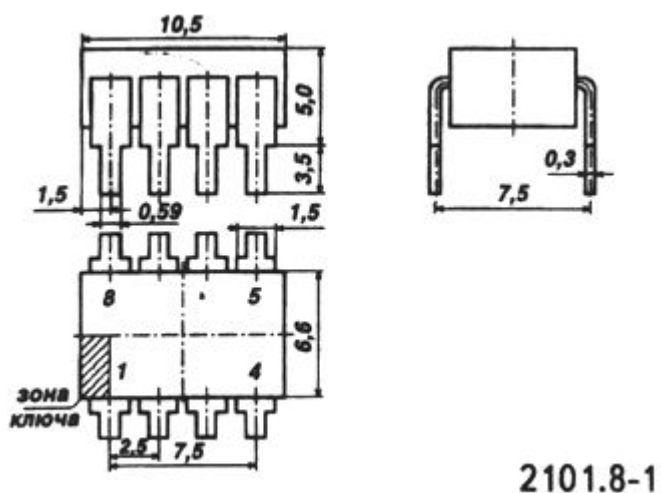

Корпус КФ1006ВИ1

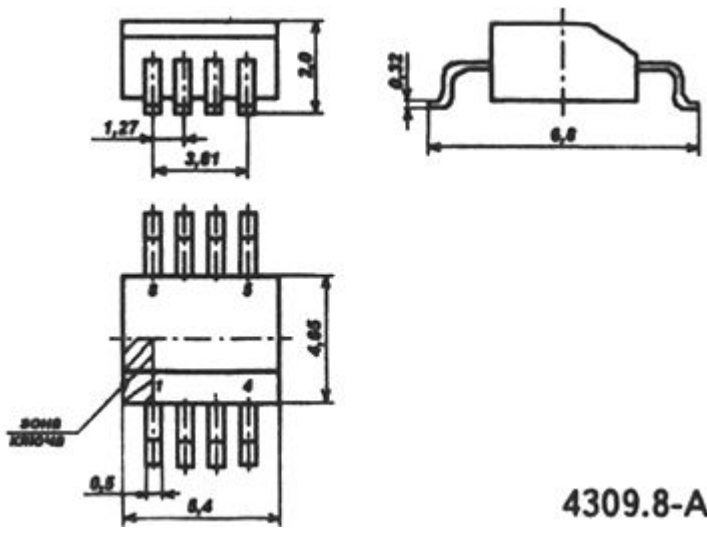

Электрическая схема

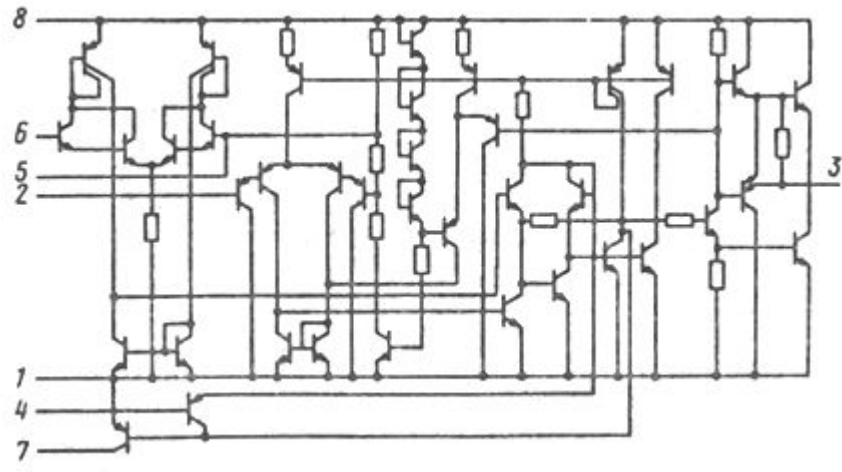

Назначение выводов 1006ВИ1

- 1 - общий;
- 2 - запуск;
- 3 - выход;
- 4 - сброс;
- 5 - контроль делителя;
- 6 - срабатывание;
- 7 - цепь разряда;
- 8 - напряжение питания;

Схемы включения

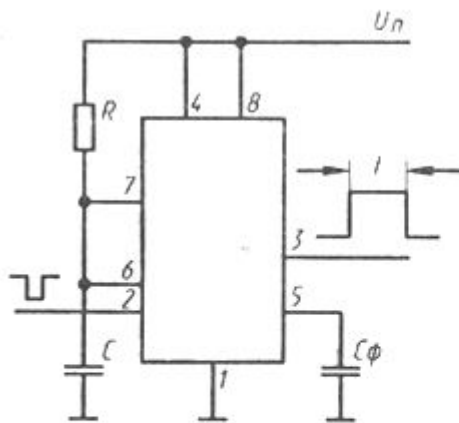


Схема включения КР1006ВИ1, КФ1006ВИ1 в ждущем режиме
 $T = 1,1RC$

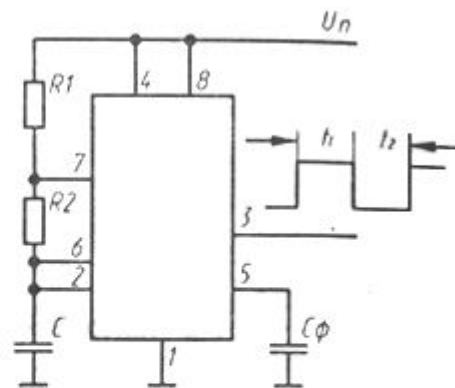


Схема включения КР1006ВИ1, КФ1006ВИ1 в генераторном режиме
 $t_1 = 0,69(R1 + R2)C$, $t_2 = 0,69R2 \cdot C$

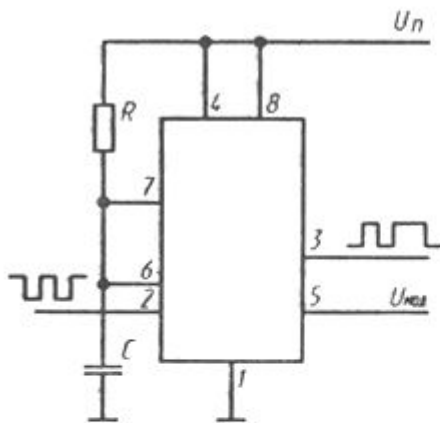


Схема включения КР1006ВИ1, КФ1006ВИ1 в широтно-импульсном модуляторе

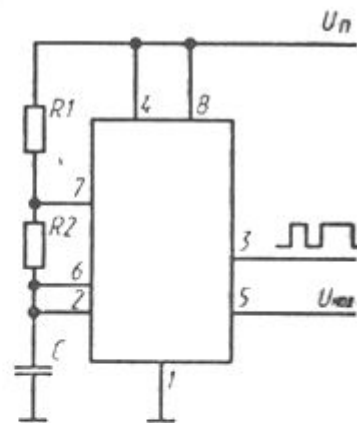


Схема включения КР1006ВИ1, КФ1006ВИ1 в фазово-импульсном модуляторе

Примечание: R , $(R1 + R2)$ не более 10 МОм, при $U_n = 15$ В и не более 3 МОм (≤ 2 МОм), при $U_n = 15$ В, $C_{CP} = 0,01$ мкФ; временное положение импульсов соответствует U_{mod} .

Электрические параметры

1 Напряжение питания от 3 до 15 В 2 Выходное напряжение низкого уровня при $U_n = 5$ В, $U_{CP} = 3,7 \dots 4,7$ В, $I_{вых} = 5$ мА

при $U_{\text{п}}=15 \text{ В}$, $U_{\text{ср}}=11,5...14 \text{ В}$, $I_{\text{ввых}}=0,1 \text{ А}$
не более 9,35 В
не более 2,5 В3 Выходное напряжение высокого уровня
при $U_{\text{п}}=5 \text{ В}$, $U_{\text{ср}}=1,8...2,8 \text{ В}$, $I_{\text{ввых}}=0,1 \text{ А}$
при $U_{\text{п}}=15 \text{ В}$, $U_{\text{ср}}=5,5...8 \text{ В}$, $I_{\text{ввых}}=0,1 \text{ А}$
не менее 2,75 В
не менее 12,5 В4 Ток потребления
при $U_{\text{п}}=5 \text{ В}$, $U_{\text{ср}}=3,7...4,7 \text{ В}$, $U_{\text{вх}}=2,3...3,3 \text{ В}$
при $U_{\text{п}}=15 \text{ В}$, $U_{\text{ср}}=11,5...14 \text{ В}$, $U_{\text{вх}}=7...9,5 \text{ В}$
не более 6 мА
не более 15 мА5 Ток сброса при $U_{\text{п}}=15 \text{ В}$ Не более 1,5 мА6 Выходной ток при $U_{\text{п}}=15 \text{ В}$ Не
более 2 мкА7 Ток срабатывания 250 нА8 Время нарастания (спада) 300 нс9 Начальная
погрешность при $U_{\text{п}}=15 \text{ В}$ Не более 3 %10 Нестабильность начальной погрешности от
напряжения питания не более 0,3 %/В

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1 Напряжение питания 5...15 В2 Ток нагрузки не более 100 мА3 Рассеиваемая мощность (50 °
С) не более 50 мВт4 Температура окружающей среды -45...+70 ° С5 Допустимое значение
статического потенциала 200 В

Примечания:

- при температуре окружающей среды от 50 ° С рассеиваемая мощность определяется по формуле: $P_p = 500 \text{ мВт} - 5 \text{ мВт} / ^\circ \text{С} (T_{\text{окр}} - 50 ^\circ \text{С})$

- ток сброса - значение тока, протекающего в цепи сброса таймера в заданном режиме

- начальная погрешность - относительное отклонение длительности импульса T_x ,

генерируемого таймера с заданными времязадающими элементами R и C, от значения длительности, определяемой из выражения: $T_{\text{ввых}} = RC \ln 3$

- нестабильность начальной погрешности от напряжения питания - отношение величины отклонения начальной погрешности таймера к изменению напряжения питания.

- максимальное напряжение сброса - максимальное значение напряжения на выводе цепи сброса, при котором на выходе ИС обеспечивается значение напряжения низкого уровня.

Рекомендации по применению

Запуск ИС происходит при условии $U_{\text{вх}}^0$ не более 1/3 от $U_{\text{п}}$, подаваемое на вывод "запуск".

Для устранения нестабильности запуска таймера, вызванной пульсацией источника питания, рекомендуется параллельно с источником питания в непосредственной близости к выводам ИС включать конденсатор емкостью 1...10 мкФ. Максимальное напряжение сброса находится в пределах 0,4...1 В. В случае неиспользования вывода сброса его необходимо подключать к выводу 8. В случае неиспользования вывода "контроль делителя" его необходимо замкнуть на корпус через блокирующий конденсатор емкостью 0,01...0,1 мкФ. Минимальная длительность импульса, генерируемого таймером, составляет 20 мкс. Не рекомендуется подавать на выводы 2,4,6,7 напряжение, превышающее напряжение питания.

Зарубежные аналоги

- NE555NL, LM555CN-8, LM555M

Литература

- **Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги:** Справочник. Том 7./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
- **Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги** Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7